

Stolpar $\varnothing = 160/180$

Golvet fästs enligt monteringsprincip 54.

Taket fästs enligt monteringsprincip 55.

Klättrväggen monteras enligt monteringsprincip 53.

Nätet av mantlad lina monteras enligt monteringsprincip 4.


Brandmansstång och rutschrör av rostfritt stål $\varnothing 38$ mm monteras enligt monteringsprinciperna 28 och 29.

Förstärkning vid brandmansstång monteringsprincip 56.

Fundament och utmärkning monteringsprincip 19.

Betongförbrukning: 1 säck torrbetong/hål till både stolpar och utrustning.

Fri fallhöjd: 1,8 m

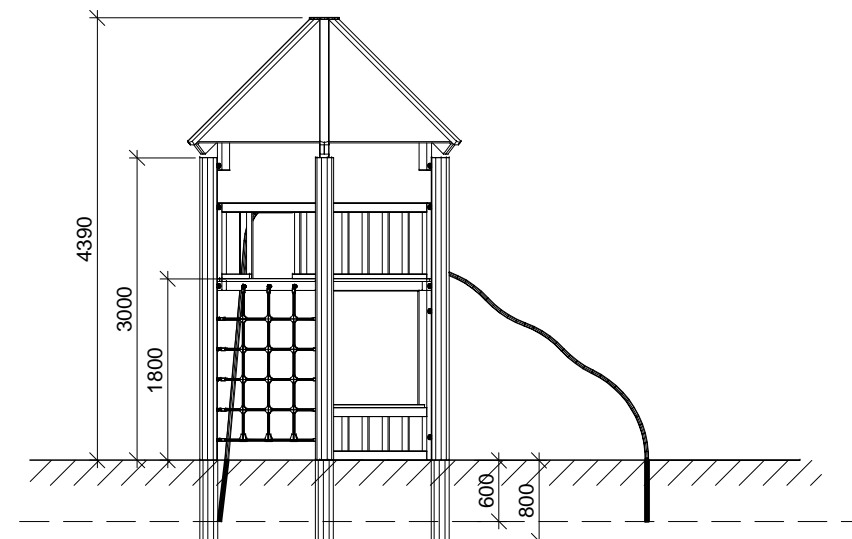

Stolpar/stål ska gutas fast.

